


Ismertesse a központi melegvíztermelő szabályozását, hőközponttal rendelkező épületben!

A meleg vízfűtések szabályozása változhat attól függően hogy a távfűtőrendszer állandó vagy változó tömegárammal üzemel e.

Mindkét változatnál a fűtési szabályozott nem lehet különválasztani a HMV előállítás szabályzástól.

Állandó tömegáramú rendszer

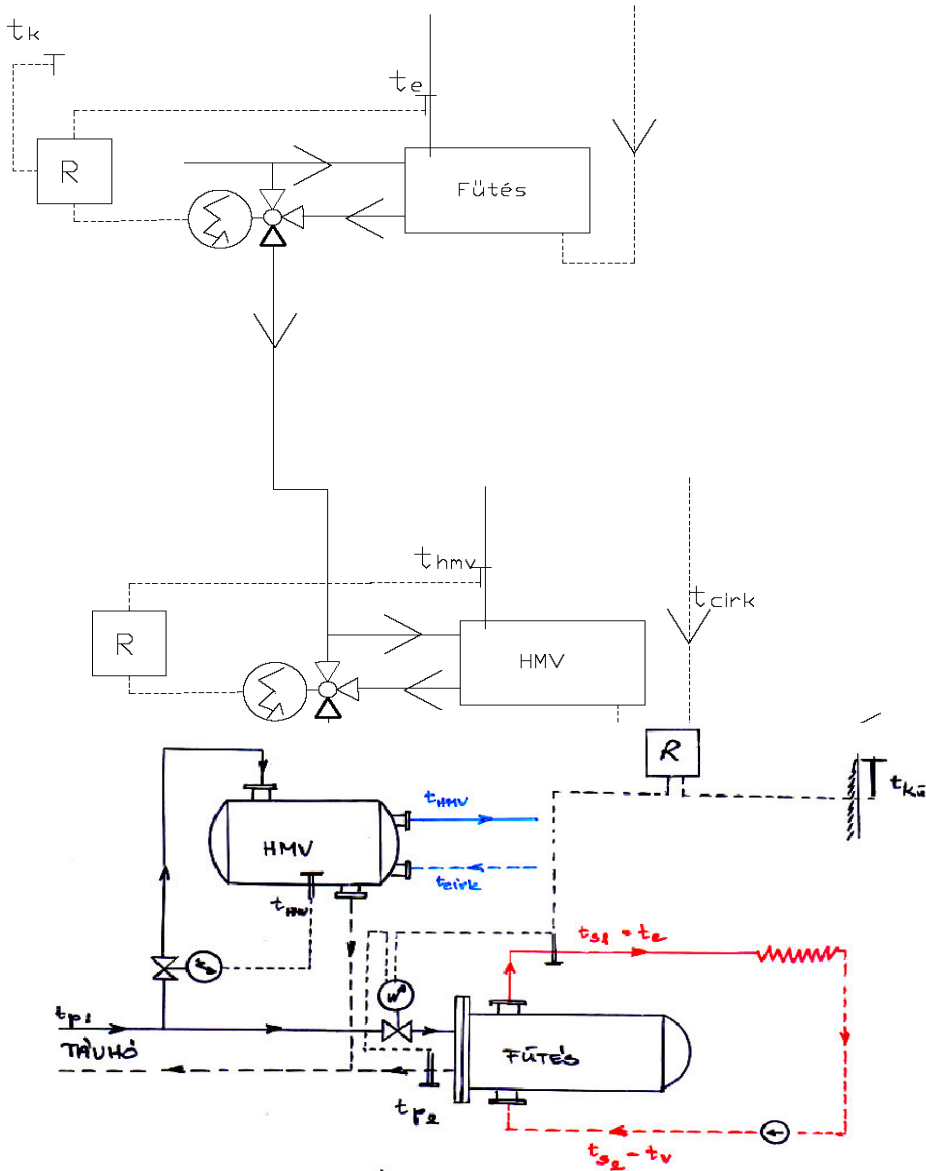

A fűtőberendezésben HVM előállító berendezést és a fűtött közeg hőmérsékletét szabályozzuk.

A fűtőberendezésben a külső hőmérséklet függvényében változik az előremenő hőmérséklete a hőcserélőn átfolyós víz mennyiségének változtatásával. A víz mennyiségét a kétutas szervomotoros szelep szabályozza elosztó funkcióban.

A HMV körben: a kétútú motoros szelep elosztó funkcióban keverő beépítésben a hőmérsékletet szabályozó.

Változó tömegáramú távfűtő rendszer

